

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Kuttelwascherova 921-929/1-17,**  
**k.ú. 731676, p.č. 232/52-232/60**

PSČ, místo: **19800, Praha**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **8796.62** m<sup>2</sup>

Objemový faktor tvaru A/V: **0.32** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

Celková energeticky vztažná plocha: **9093.65** m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

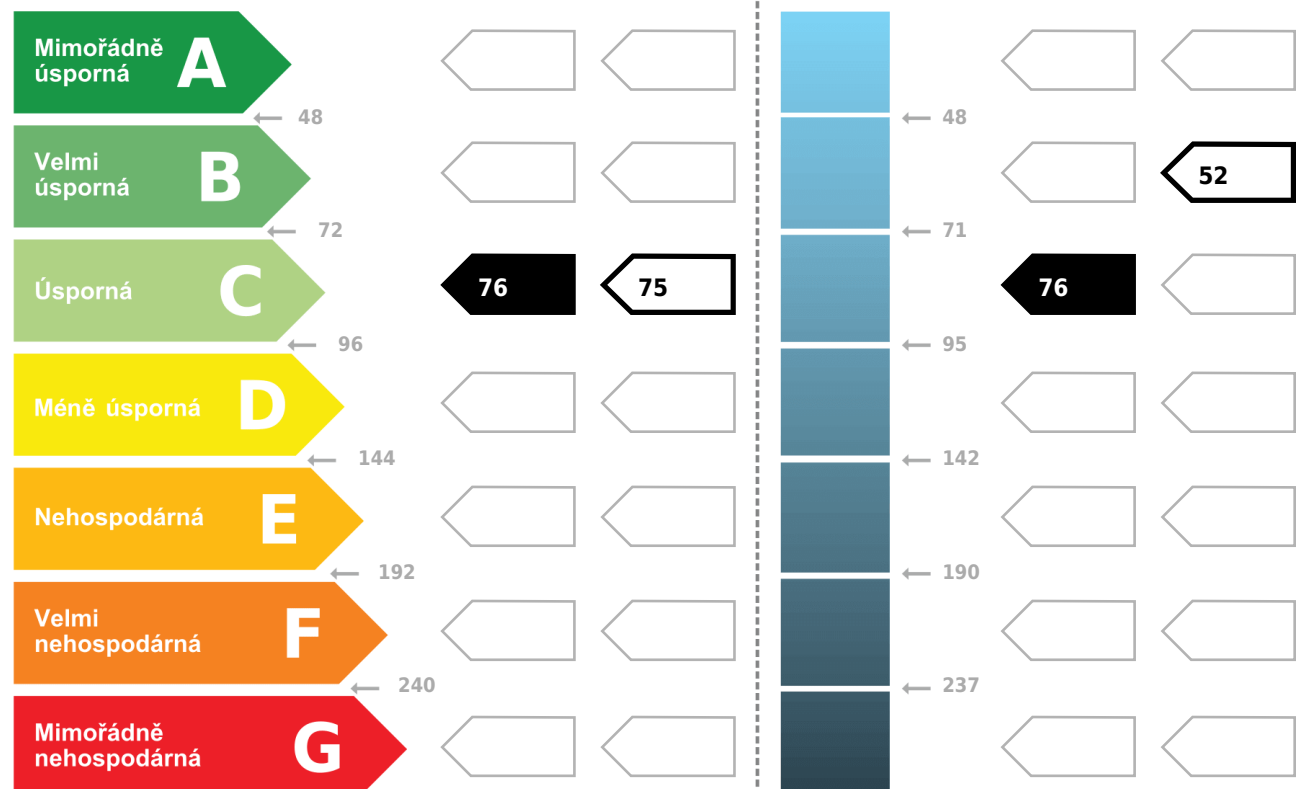

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

**686.3**

**687.1**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input checked="" type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input checked="" type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGI

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

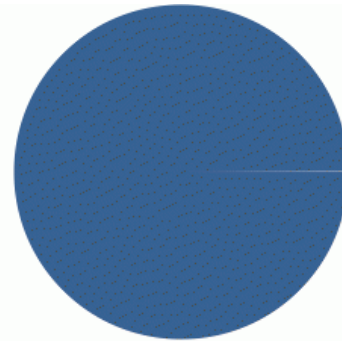

■ CZT - OZE <= 50%: 685.9  
■ elektrická energie: 0.4

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádně úsporná	<b>A</b>							
	<b>B</b>							
	<b>C</b>	56.0	55.4			19.4	19.2	
	<b>D</b>	0.49					0.04	
	<b>E</b>							
	<b>F</b>							
Mimořádně neehospodárná	<b>G</b>							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b>		<b>509.0</b>				<b>177.0</b>	<b>0.4</b>	
	MWh/rok							

Zpracovatel: **Ing. Zdeněk Verner**  
Kontakt: **Ledečko 108, 28506, Sázava**  
**777008025 / z.verner@comhal.cz**

Osvědčení č.: **1373**  
Vyhотовeno dne: **12/2019**  
Podpis: .....